


## 海域水質調査

愛媛県により、新居浜市近海の海域水質調査が実施されている。近年は、環境基準が達成出来ていない地点がある。

### 県採水地点

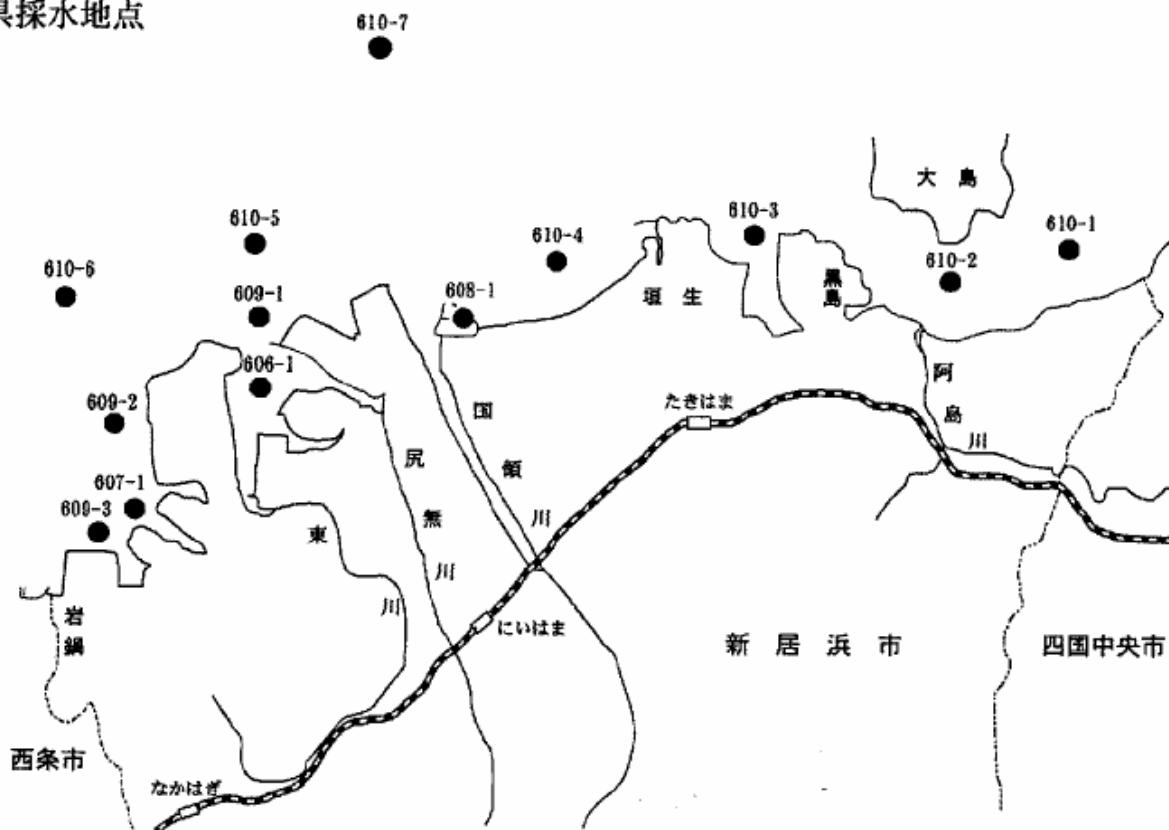

### 海域 COD

類型指定水域名	類型指定	環境基準 点数	H13	H14	H15	H16	H17
新居浜海域(丙)	A	6	×	×	×	×	×
沢津漁港	B	1					
新居浜海域(乙)	B	3	×	×		×	
新居浜港航路泊地	C	1					
新居浜海域(甲)	C	1					

### 海域 窒素 燐

類型指定水域名	類型指定	項目	H13	H14	H15	H16	H17
燧灘中西部	II	全窒素					
		全燐					

公共用水域測定結果  
生活環境項目

水域名	統一地点 番号	類型	pH		DO			COD (日間平均値)			
			最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均	75%値
新居浜港航路泊地	606 - 01	C	8.0 ~ 8.3	0 / 24	6.6 ~ 10	0 / 24	9	1.0 ~ 3.3	0 / 12	2.3	2.5
新居浜海域 (甲)	607 - 01	C	8.1 ~ 8.2	0 / 24	6.5 ~ 9.9	0 / 24	8.7	1.8 ~ 3.2	0 / 12	2.5	2.8
沢津漁港	608 - 01	B	8.0 ~ 8.2	0 / 24	6.3 ~ 9.7	0 / 24	8.3	1.3 ~ 3.0	0 / 12	2	2.3
新居浜海域(乙)	609 - 01	B	8.1 ~ 8.3	0 / 24	6.6 ~ 10	0 / 24	8.8	1.3 ~ 3.4	1 / 12	2	2.1
新居浜海域(乙)	609 - 02	B	8.1 ~ 8.3	0 / 24	6.7 ~ 10	0 / 24	8.8	1.2 ~ 3.1	1 / 12	2.2	2.6
新居浜海域(乙)	609 - 03	B	8.1 ~ 8.2	0 / 24	6.7 ~ 11	0 / 24	8.6	1.9 ~ 3.1	1 / 12	2.3	2.6
新居浜海域 (丙)	610 - 01	A	8.0 ~ 8.2	0 / 24	6.4 ~ 10	3 / 24	8.7	1.6 ~ 2.5	2 / 12	1.9	2
新居浜海域 (丙)	610 - 02	A	8.1 ~ 8.2	0 / 24	6.4 ~ 10	6 / 24	8.4	1.3 ~ 2.3	6 / 12	2	2.1
新居浜海域 (丙)	610 - 03	A	8.1 ~ 8.2	0 / 24	6.6 ~ 10	6 / 24	8.5	1.5 ~ 2.8	6 / 12	2.1	2.3
新居浜海域 (丙)	610 - 04	A	8.1 ~ 8.3	0 / 24	6.4 ~ 10	4 / 24	8.7	1.3 ~ 2.9	5 / 12	2.1	2.1
新居浜海域 (丙)	610 - 05	A	8.0 ~ 8.3	0 / 24	6.9 ~ 10	1 / 24	8.8	1.5 ~ 2.5	4 / 12	2	2.1
新居浜海域 (丙)	610 - 06	A	8.1 ~ 8.3	0 / 24	7.6 ~ 11	0 / 24	8.9	1.7 ~ 2.9	7 / 12	2.2	2.2
新居浜海域 (丙)	610 - 07	A	8.1 ~ 8.3	0 / 24	7.3 ~ 11	2 / 24	8.7	1.2 ~ 2.1	1 / 12	1.8	1.9

窒素 磷

(愛媛県調査)

統一地点 番号	類型	全窒素 (mg/ l)			全磷 (mg/ l)		
		最小～最大	m / n	平均	最小～最大	m / n	平均
610 - 01		0.09 ~ 0.23	0 / 12	0.14	0.010 ~ 0.028	0 / 12	0.018
610 - 02		0.08 ~ 0.24	0 / 12	0.14	0.011 ~ 0.030	0 / 12	0.018
610 - 03		0.09 ~ 0.31	1 / 12	0.18	0.011 ~ 0.032	2 / 12	0.020
610 - 04		0.10 ~ 0.28	0 / 12	0.17	0.010 ~ 0.032	1 / 12	0.018
610 - 05		0.10 ~ 0.46	1 / 12	0.19	0.009 ~ 0.034	1 / 12	0.018
610 - 06		0.10 ~ 0.39	2 / 12	0.21	0.010 ~ 0.032	1 / 12	0.020
610 - 07		0.08 ~ 0.22	0 / 12	0.13	0.009 ~ 0.032	1 / 12	0.017

(愛媛県調査)