

消防設備保守点検仕様書

業 務 場 所 中央雨水ポンプ場、松神子雨水ポンプ場、江の口雨水ポンプ場、沢津雨水ポンプ場、土場雨水ポンプ場

工 事 内 容				
工 種	規 格 寸 法	数 量	単 位	摘 要
誘導灯点検	年2回－機器点検1回(8月)、総合点検1回(2月)	35	箇所	下記点検箇所参照
火災報知設備点検	年2回－機器点検1回(8月)、総合点検1回(2月)	264	箇所	下記点検箇所参照
消火器設備点検	年2回－機器点検1回(8月)、総合点検1回(2月)	88	箇所	下記点検箇所参照
点検報告書作成	消防法第17条の3の3の規定に基づく	1	式	





注1) 仕様書に明記されていない軽微な事項、又は業務の性質上当然必要な事項については、施工者の判断で実施すること。

消防設備点検箇所(各消防設備位置図については、別紙各ポンプ場平面図参照)

	誘導灯設置数	火災報知設備設置数	消火器設備設置数
江の口雨水ポンプ場	8	－	14
沢津雨水ポンプ場	5	24	18
中央雨水ポンプ場	9	158	31
土場雨水ポンプ場	7	44	15
松神子雨水ポンプ場	6	38	10
合計	35	264	88



# 業務委託箇所位置図

凡	例
●	雨水排水ポンプ場（業務対象）

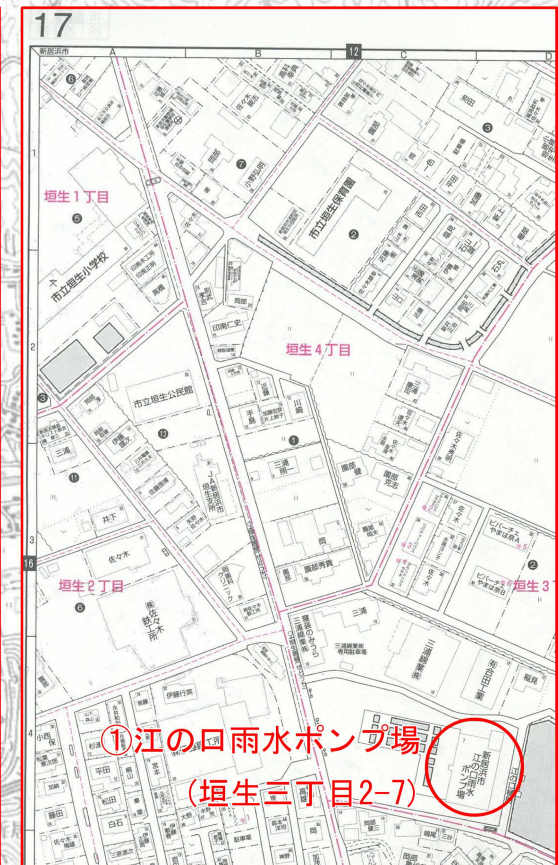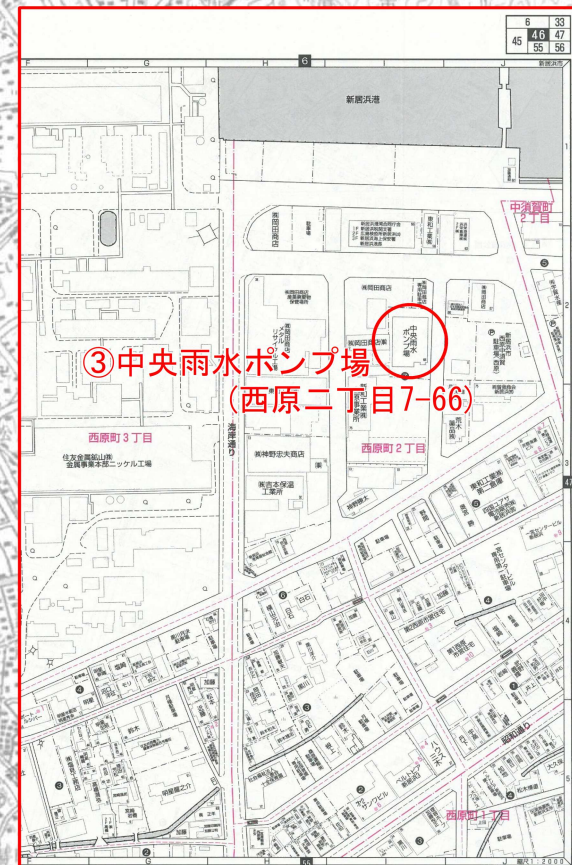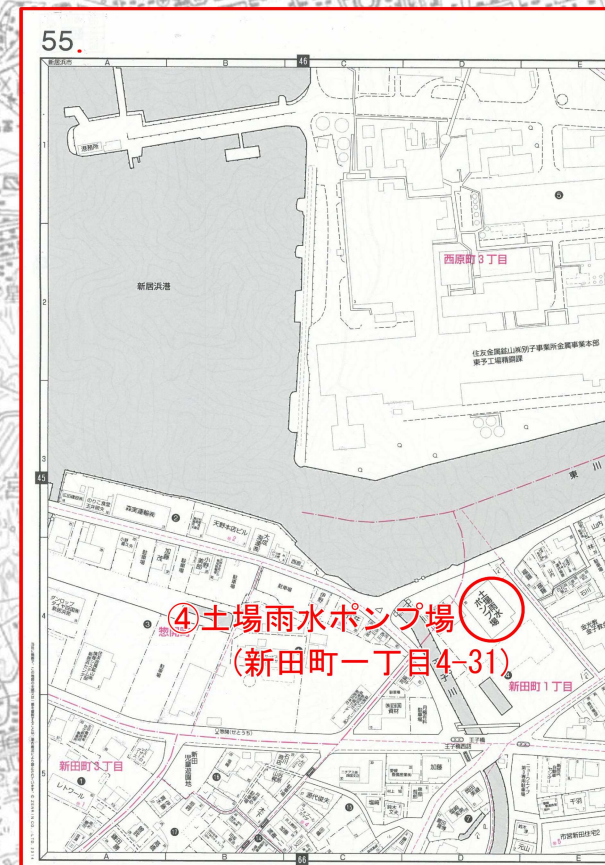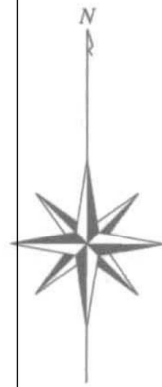


業務委託仕様書①（江の口雨水ポンプ場）


記号	消防設備種類	数量
⊗	誘導灯	8
消	消火器	14

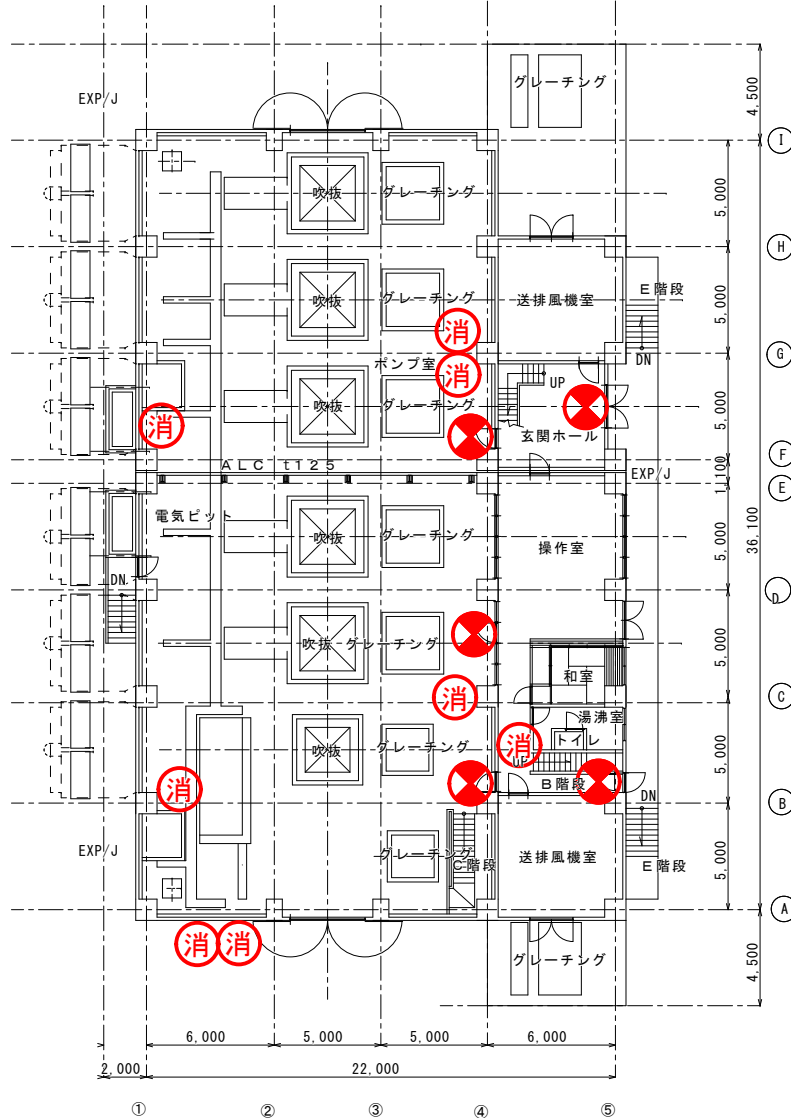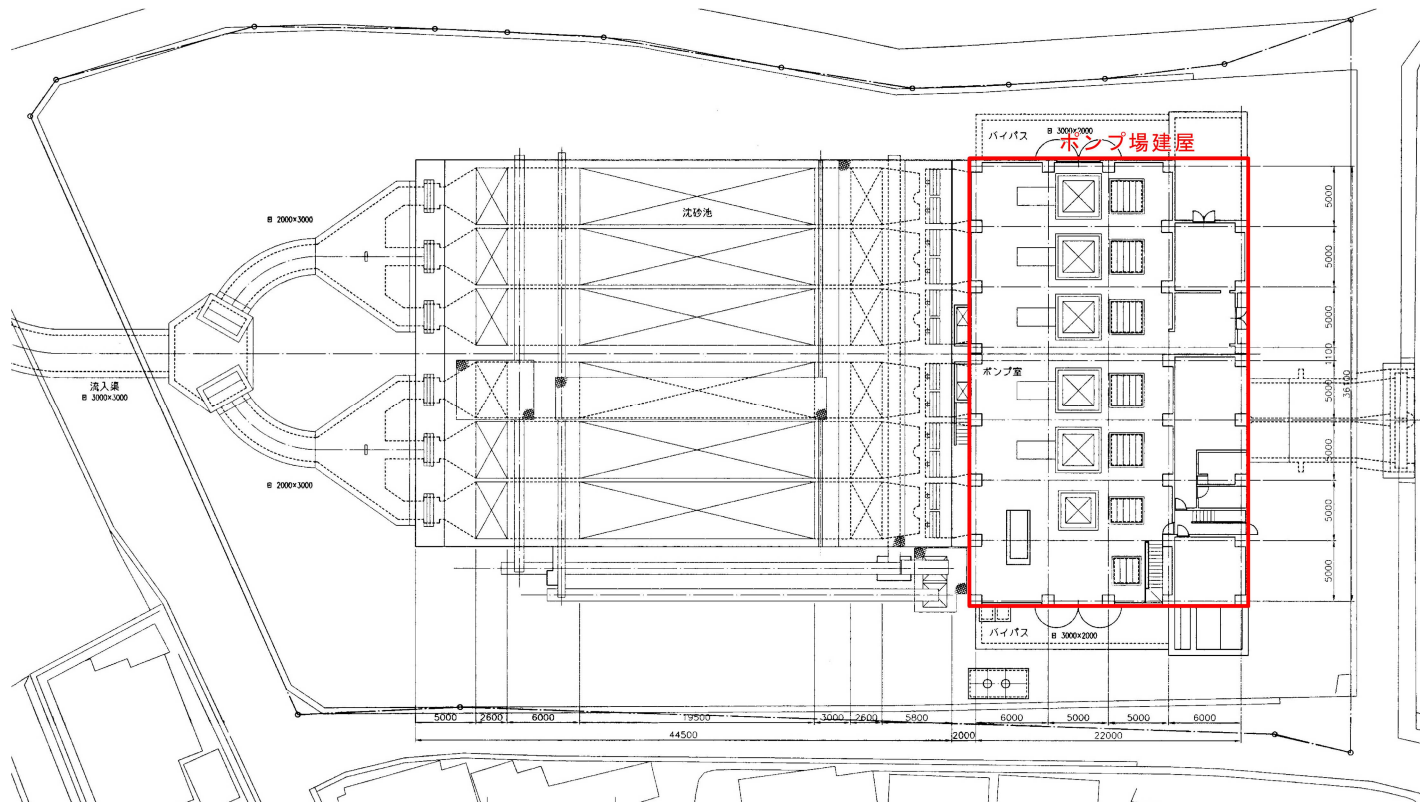

建屋平面図（1F）

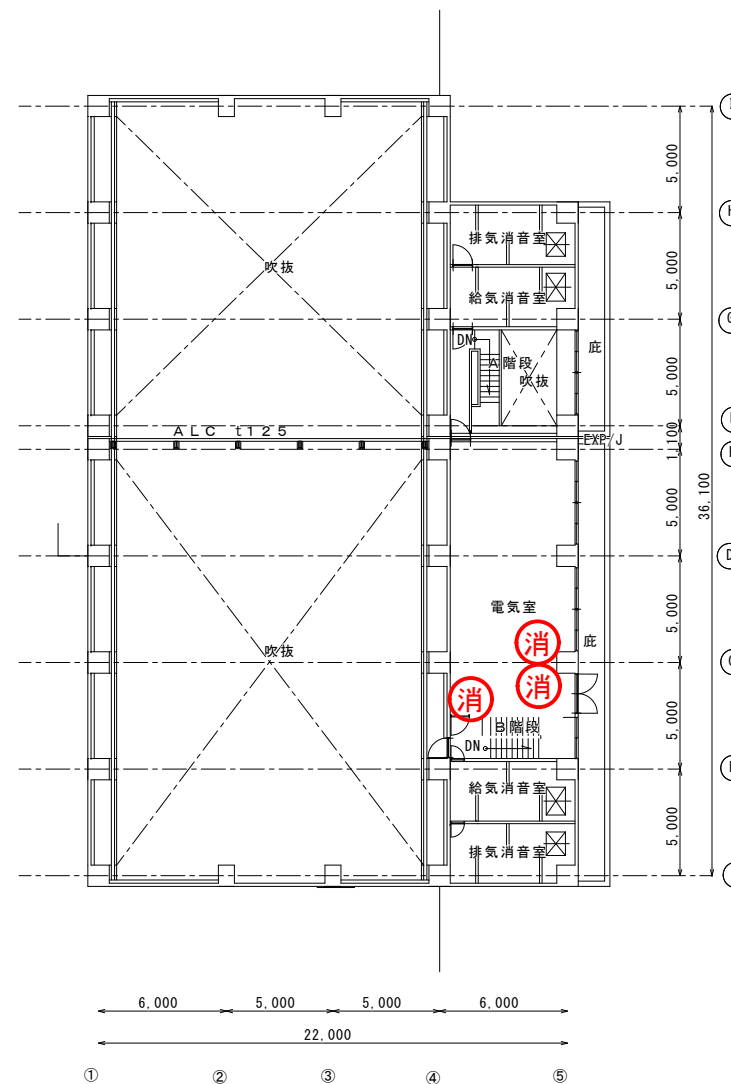


建屋平面図（2F）

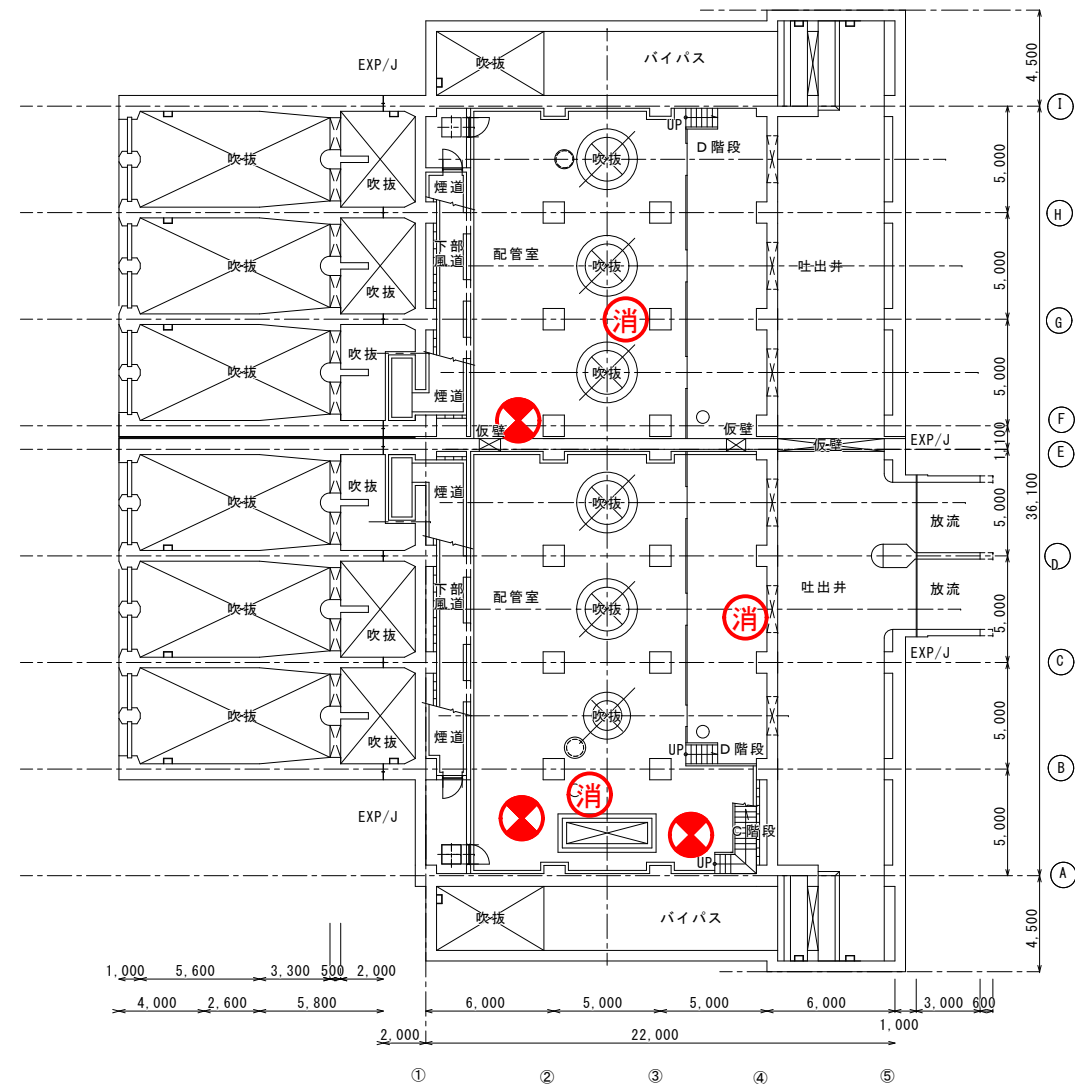


建屋平面図（B1F）


沢津雨水ポンプ場敷地平面図

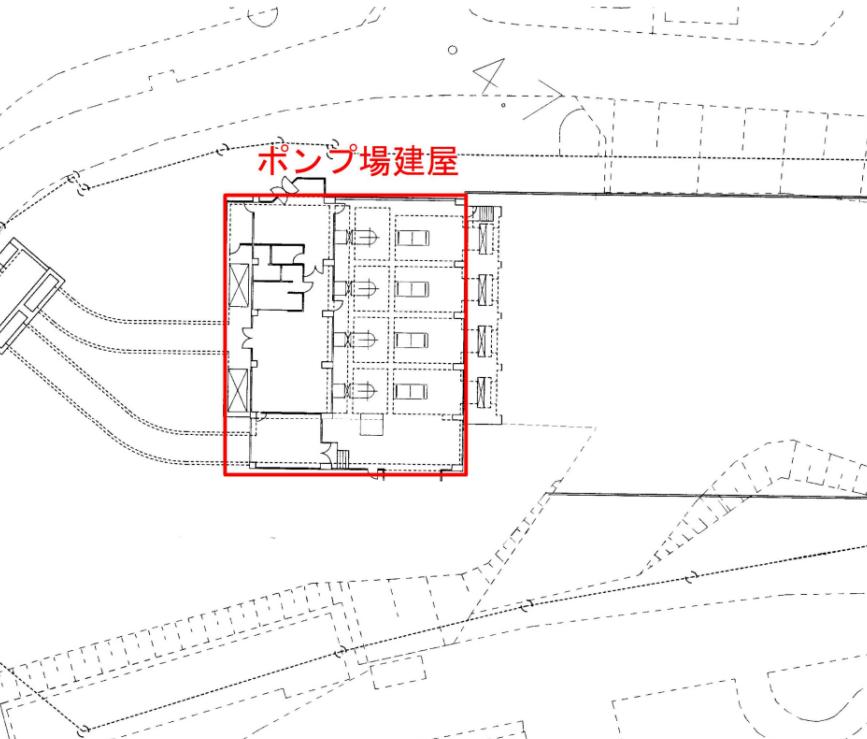










ポンプ場建屋




## 業務委託仕様書②（沢津雨水ポンプ場） 3 / 8


記号	消防設備種類	数量
	誘導灯	5
	感知器 2 種（差動式スポット型）	2
	感知器 1 種（定温式スポット型防水形）	2
	感知器特種（定温式スポット型）	1
	感知器 2 種（煙式スポット型）	1 5
	非常警報装置（非常ベル含む）	2
	受信機（P 型 2 級）	1
	非常ベル	1
	消火器	1 8

記号	消防設備種類	数量
	誘導灯	5
	感知器 2 種（差動式スポット型）	2
	感知器 1 種（定温式スポット型防水形）	2
	感知器特種（定温式スポット型）	1
	感知器 2 種（煙式スポット型）	1 5
	非常警報装置（非常ベル含む）	2
	受信機（P 型 2 級）	1
	非常ベル	1
	消火器	1 8




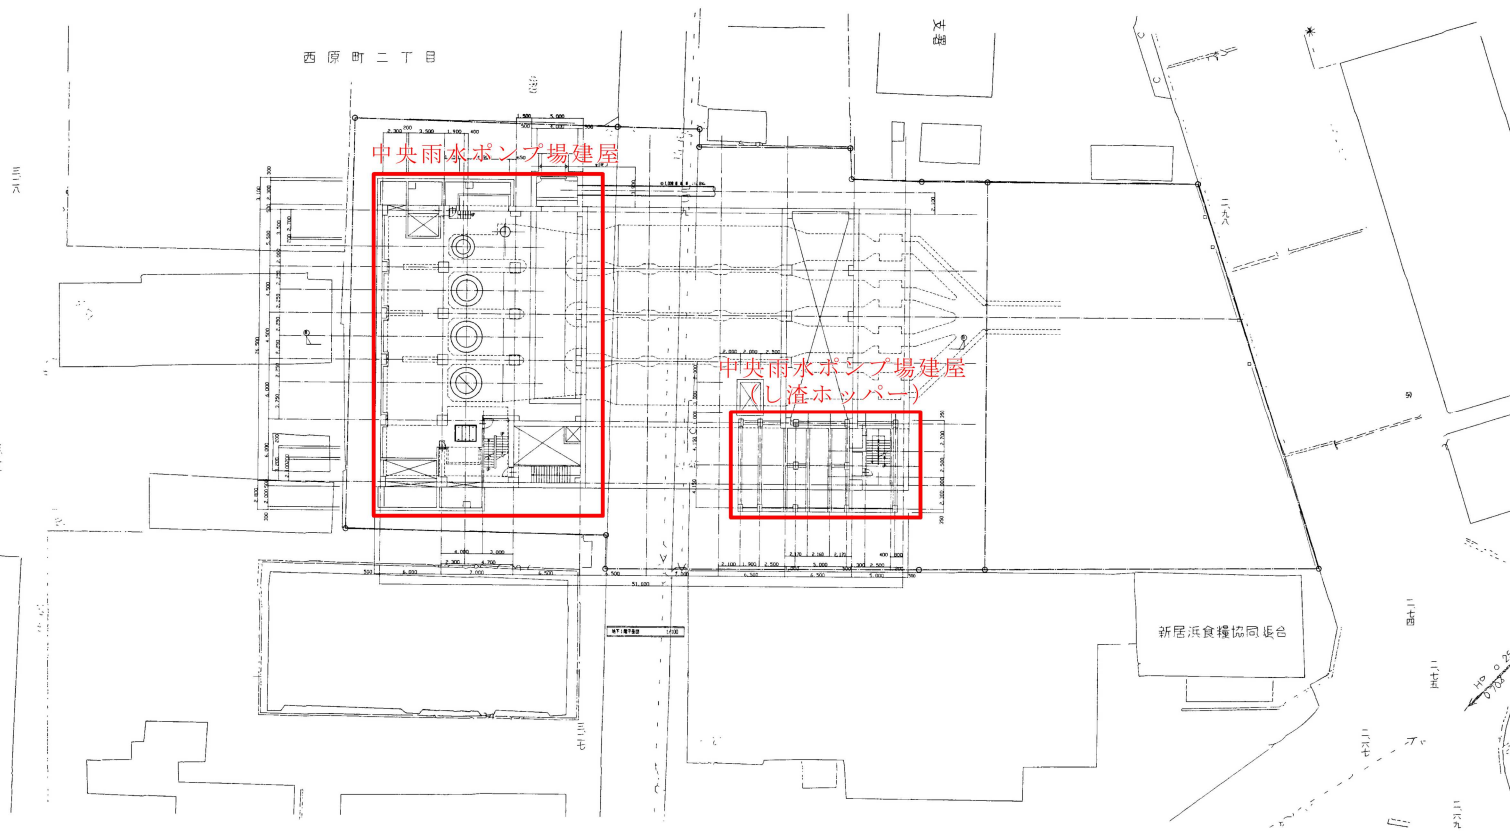

記号	消防設備種類	数量
ⓧ	誘導灯	9
ⓓ	感知器 1 種（定温式スポット型）	5
ⓓ	感知器 1 種（定温式スポット型防水形）	1 2 4
ⓓ	感知器特種（定温式スポット型）	3
Ⓢ	感知器 2 種（煙式スポット型）	1 4
ⓈⓈⓈ	非常警報装置	7
Ⓢ	非常ベル	1
ⓈⓈ	受信機（P 型 1 級）	1
ⓈⓈ	差動式分布型検出器 2 種（2 個入）	2
Ⓢ	差動式分布型検出器 2 種（1 個入）	1
Ⓢ	消火器	3 1

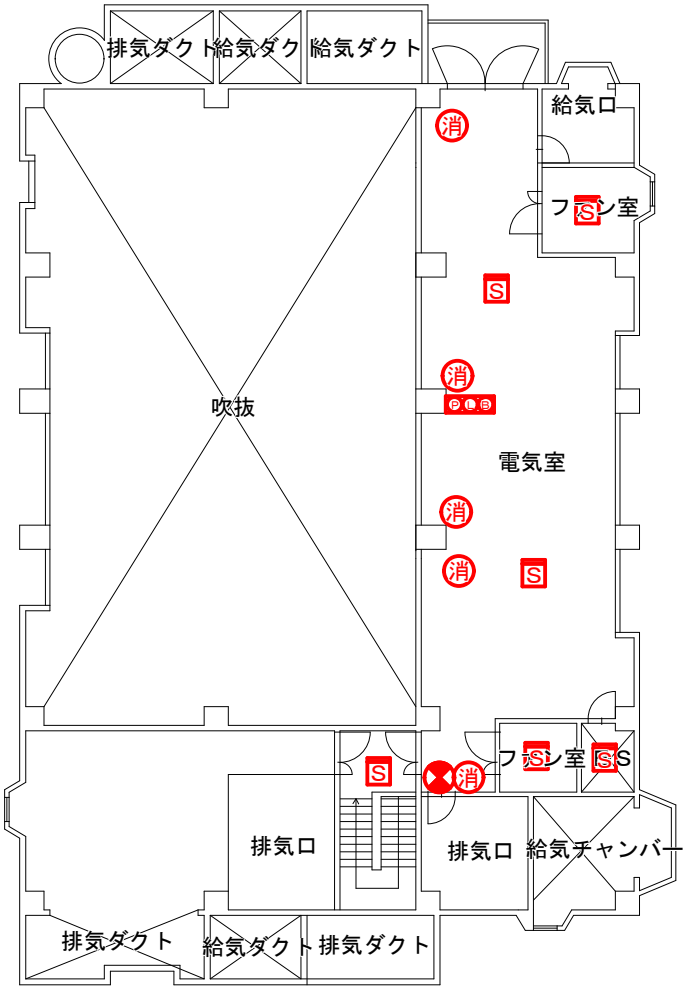


建屋平面図（2F）

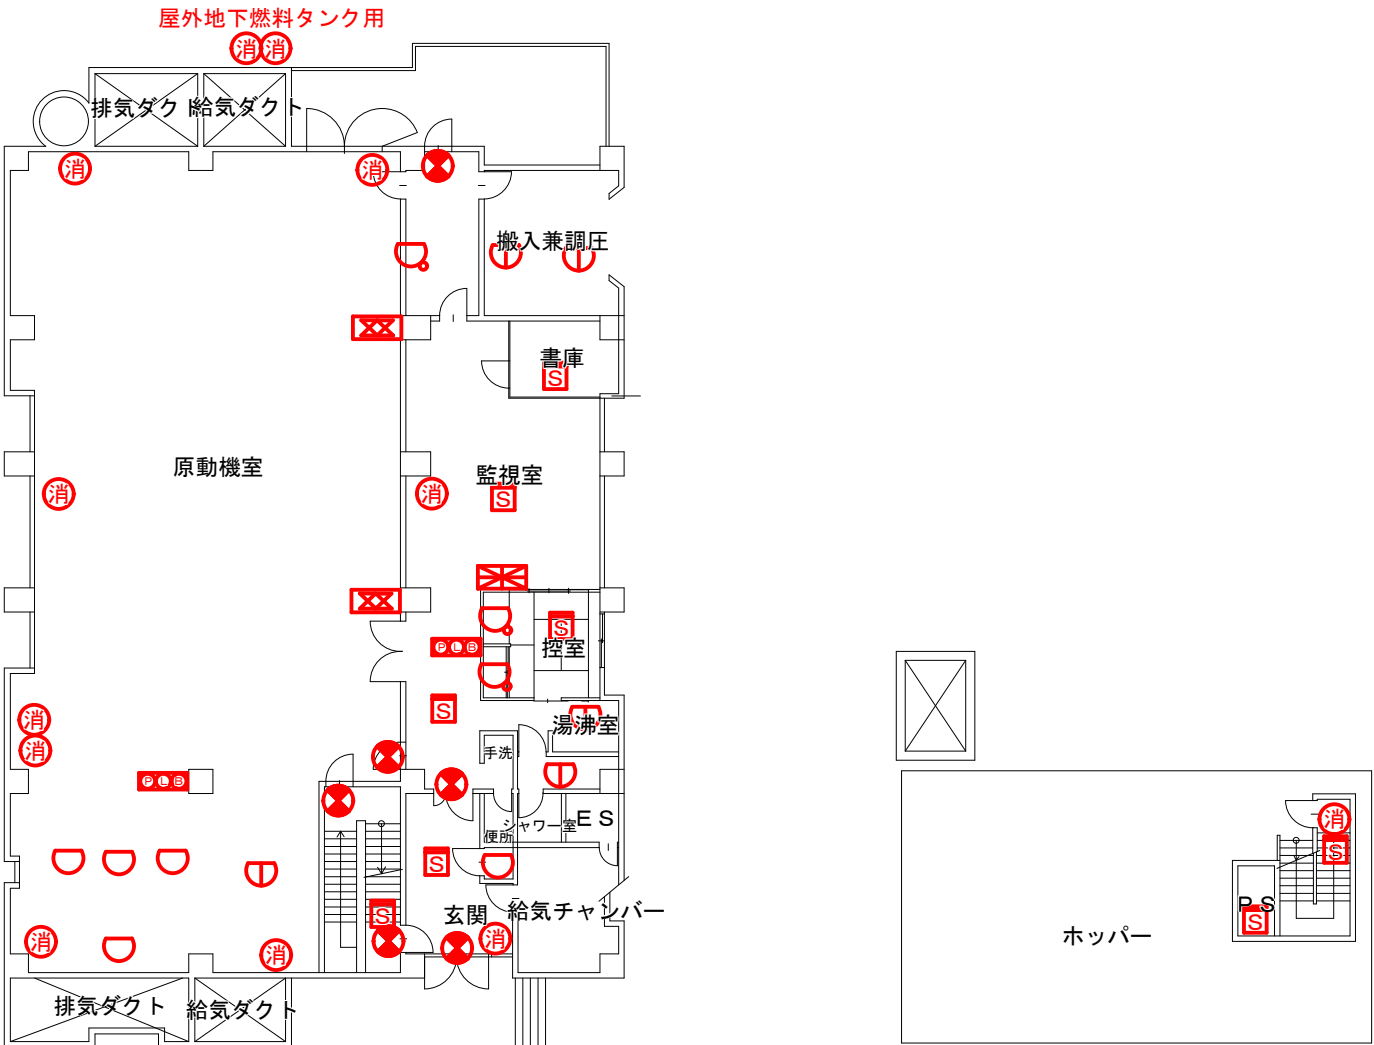


建屋平面図（1F）



建屋平面図（B1F）

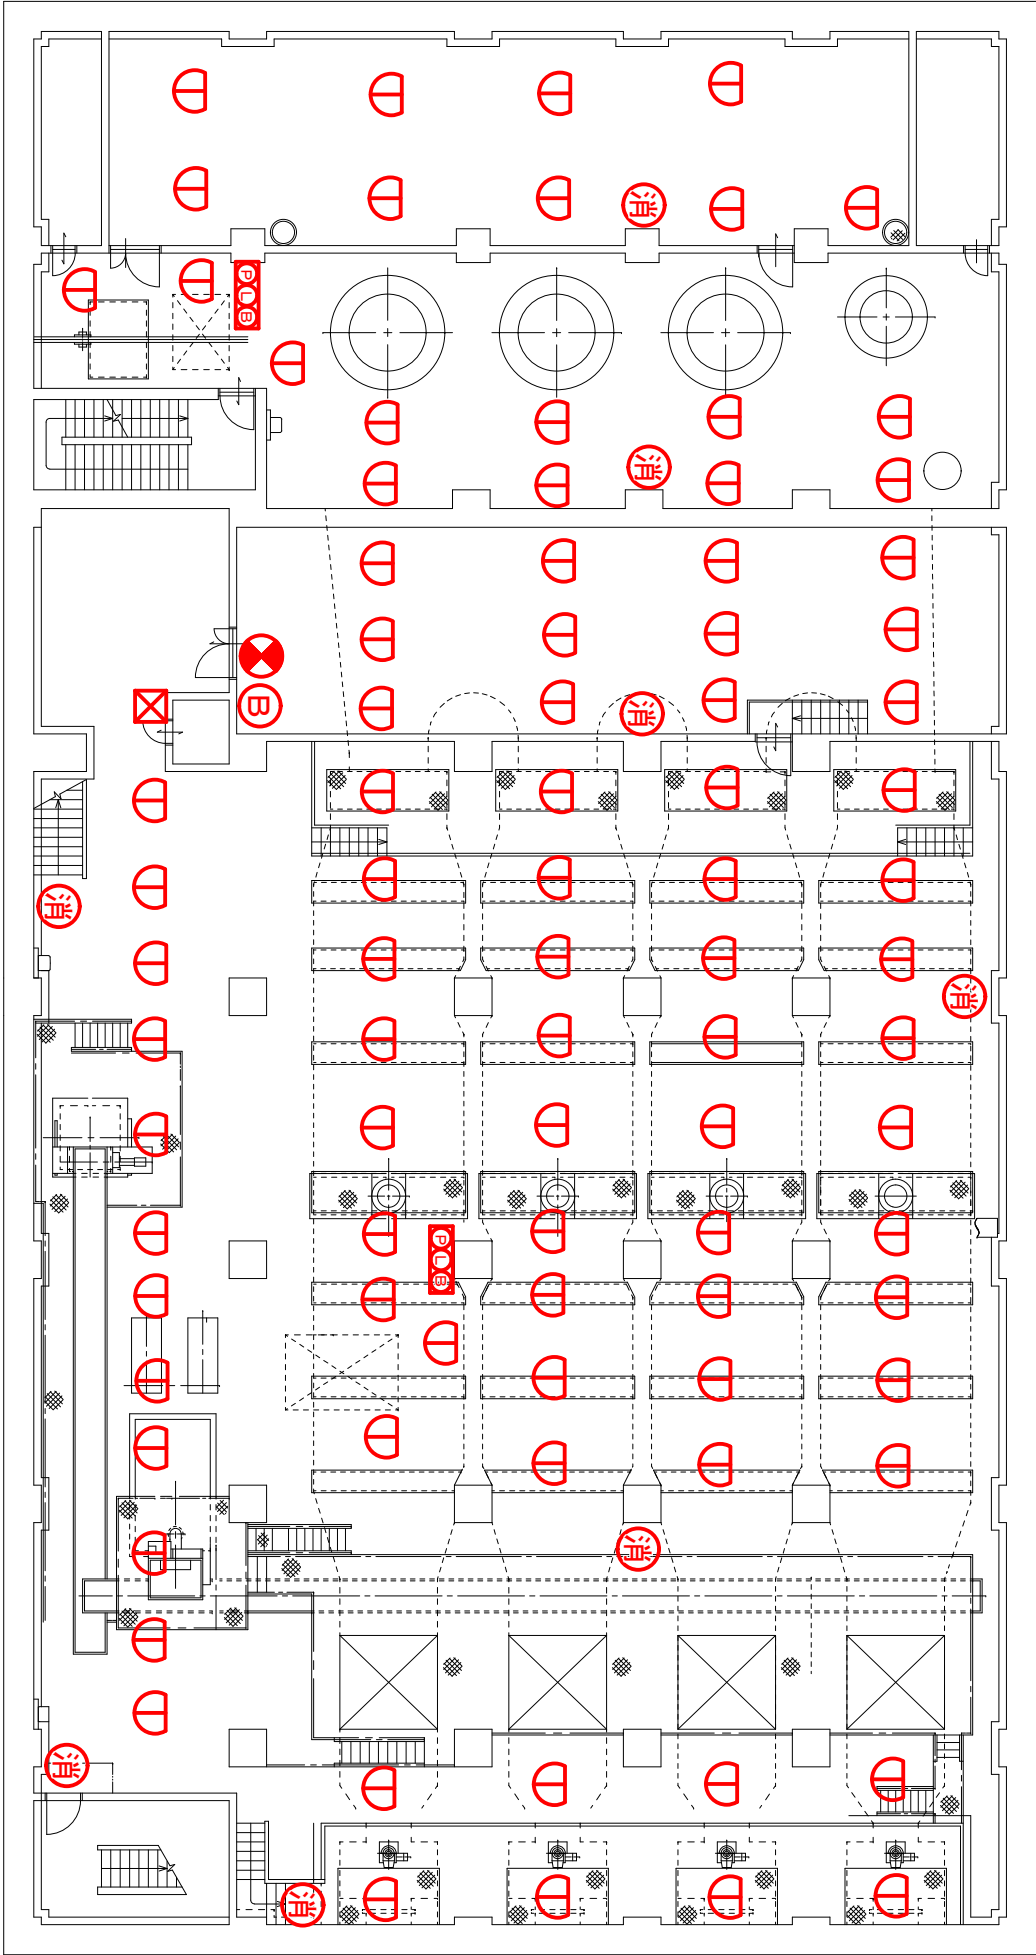


建屋平面図（B2F）

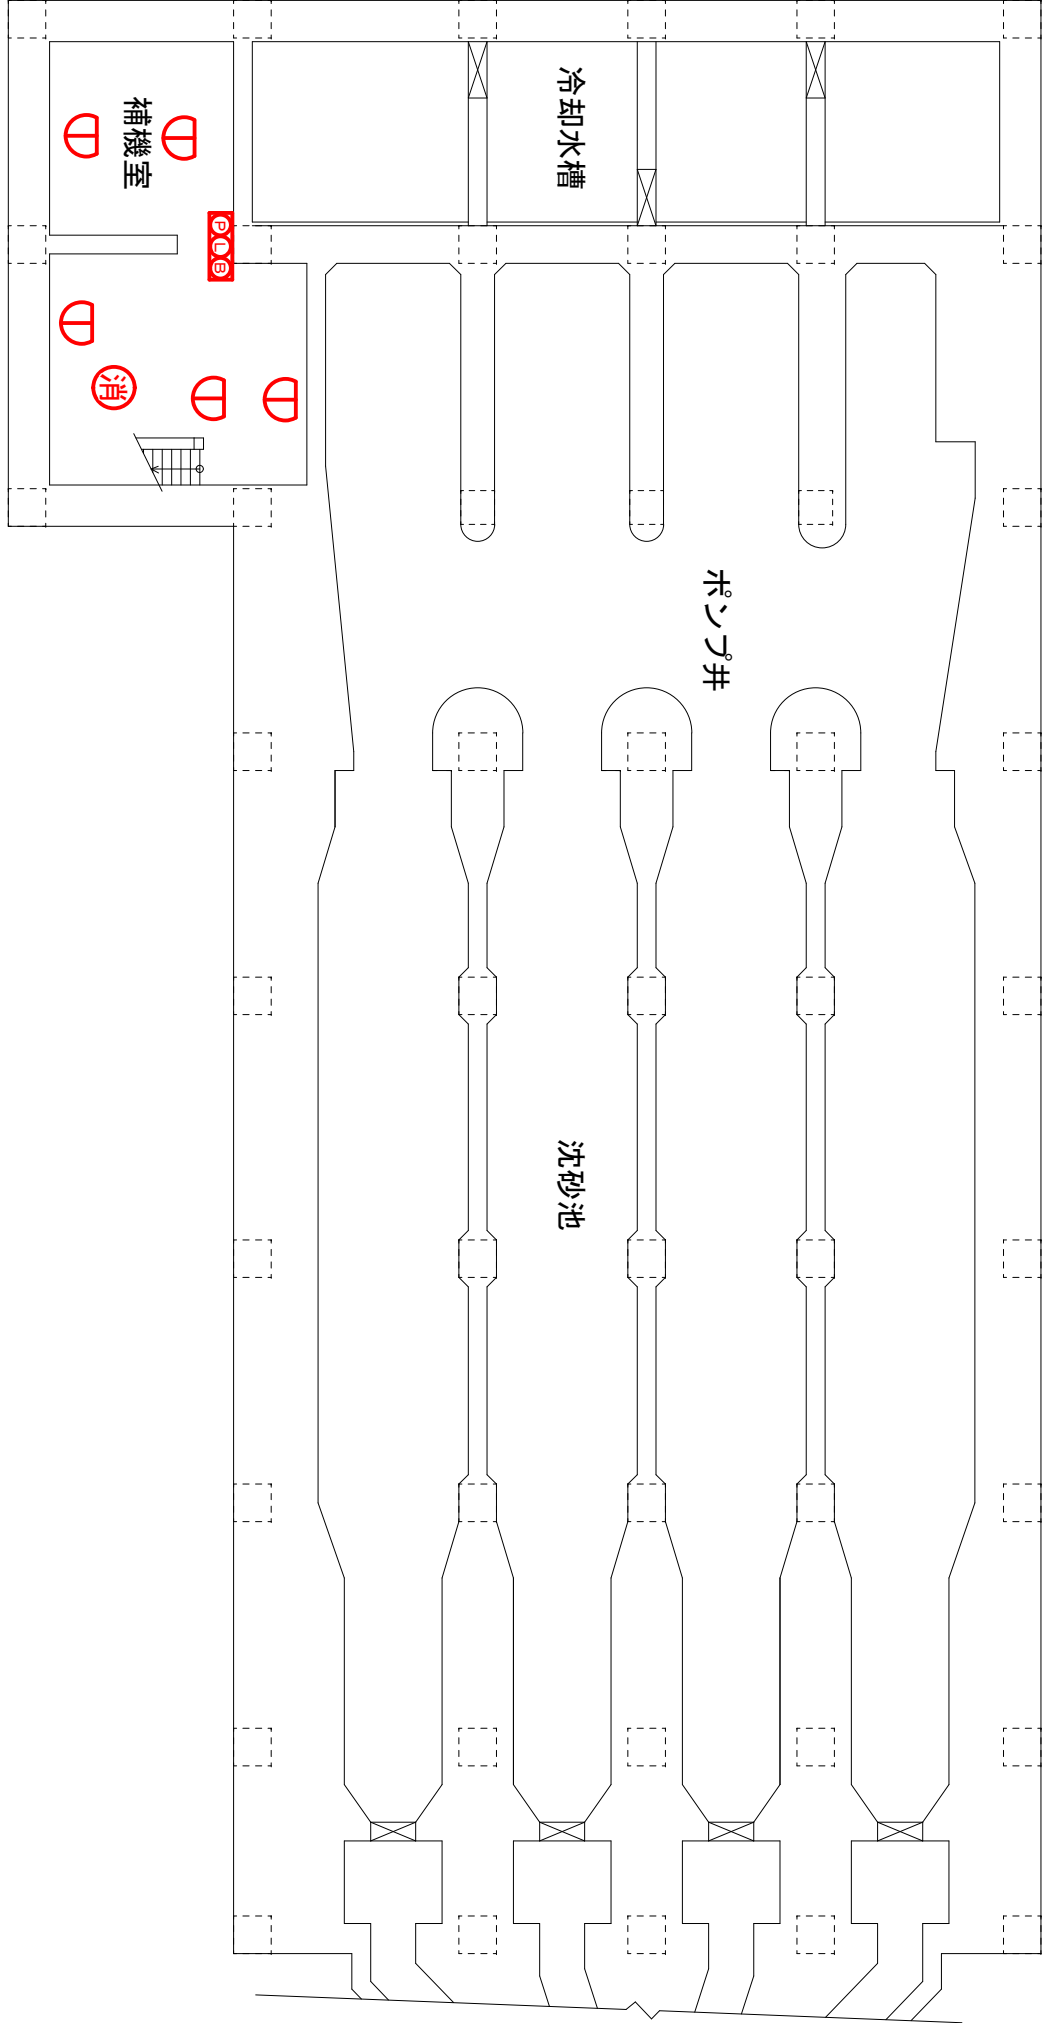

建屋平面図（B3F）


土場雨水ポンプ場敷地平面図

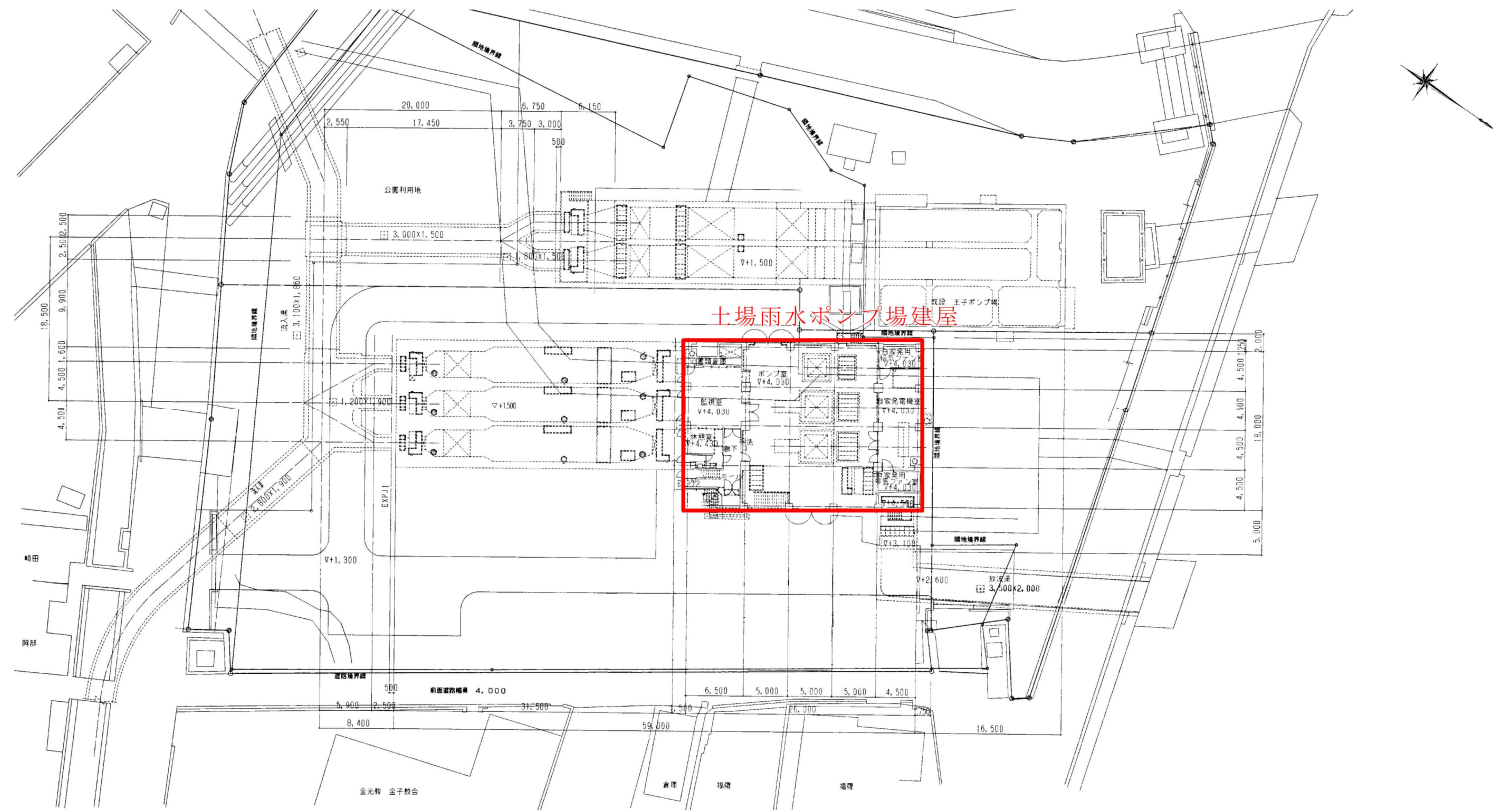


土場雨水ポンプ場建屋

業務委託仕様書④－１（土場雨水ポンプ場） 6／8


記号	消防設備種類	数量	記号	消防設備種類	数量
ⓧ	誘導灯	7	Ⓢ	感知器 2 種（煙式スポット型）	24
ⓓ	感知器 2 種（差動式スポット型）	7	ⓈⓈⓈ	非常警報装置	6
ⓓ	感知器 1 種（定温式スポット型防水形）	1	ⓈⓈ	受信機（P 型 1 級）	1
ⓓ	感知器特種（定温式スポット型）	5	消	消火器	15

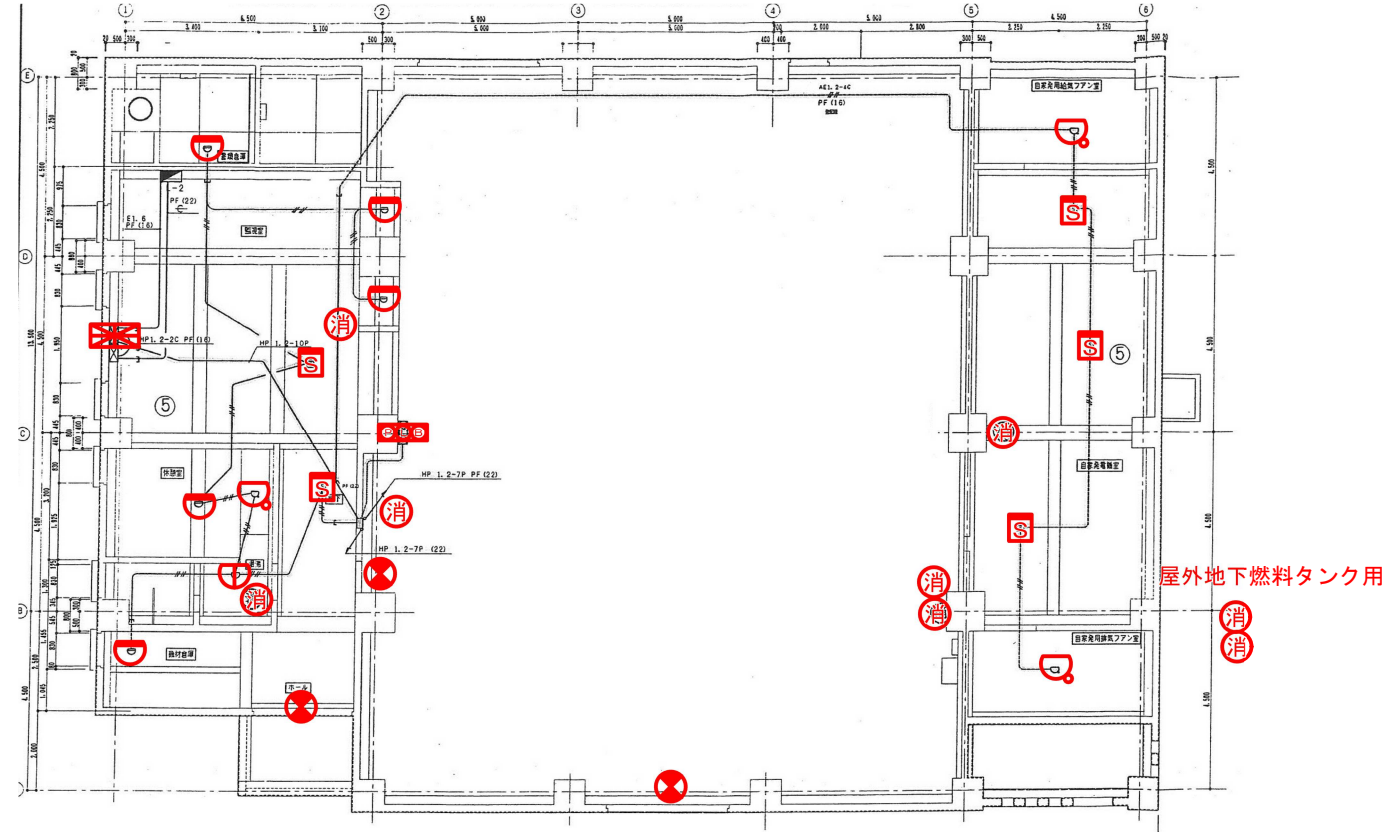


建屋平面図（1 F）

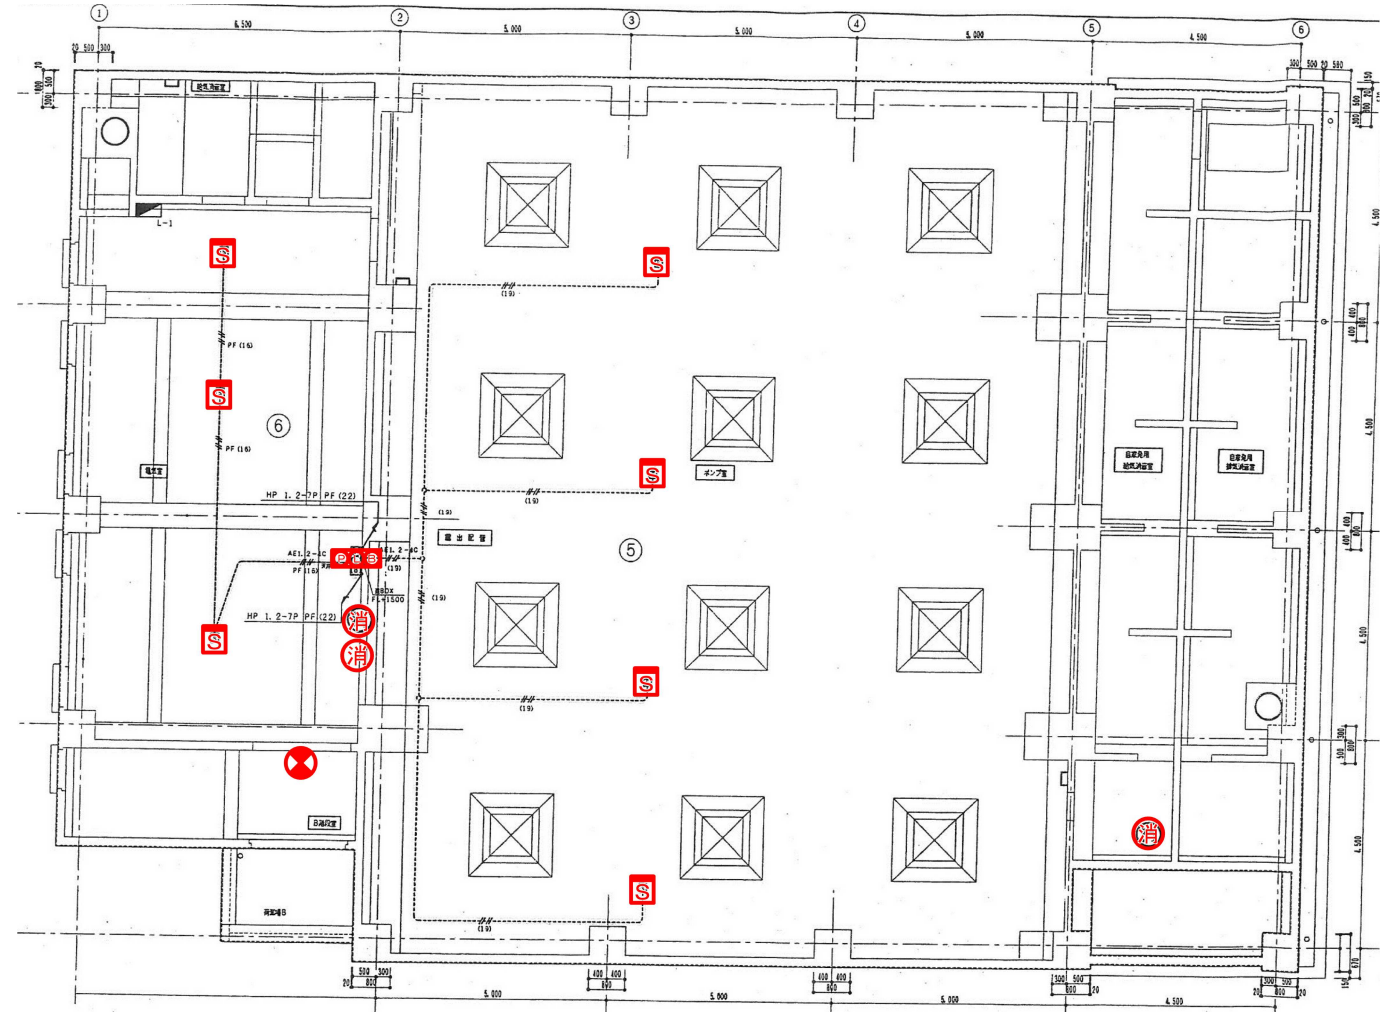


建屋平面図（2 F）

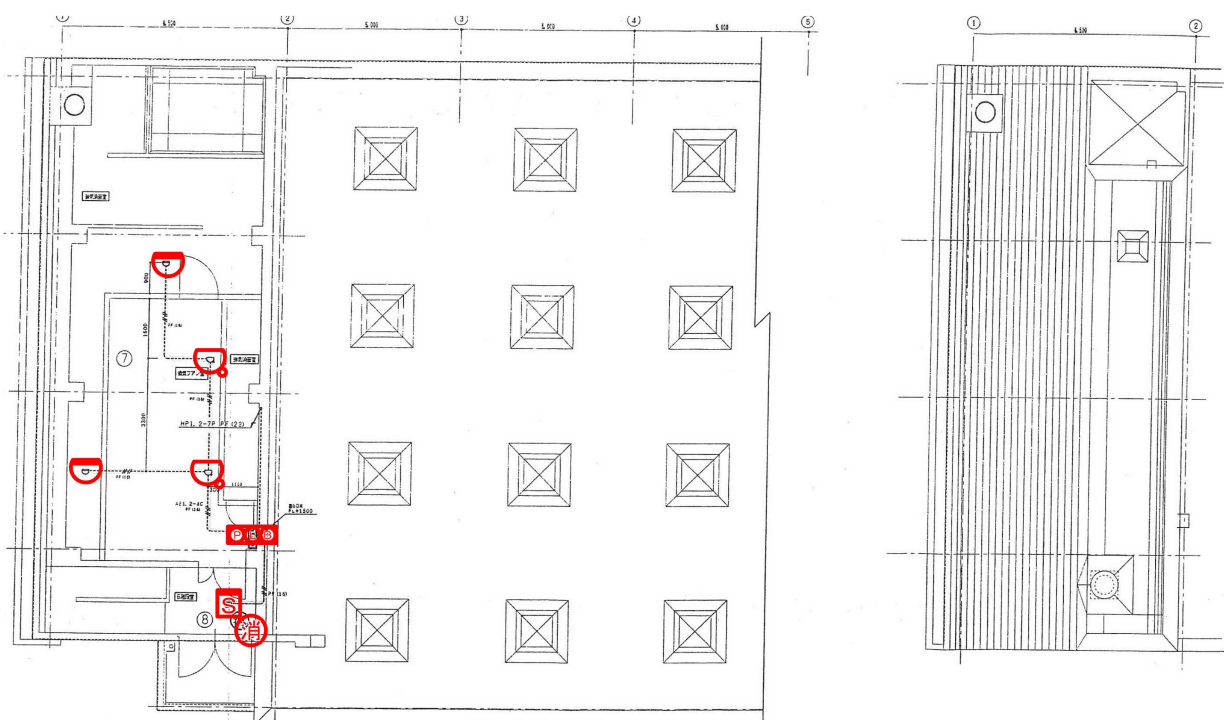


建屋平面図（3 F）

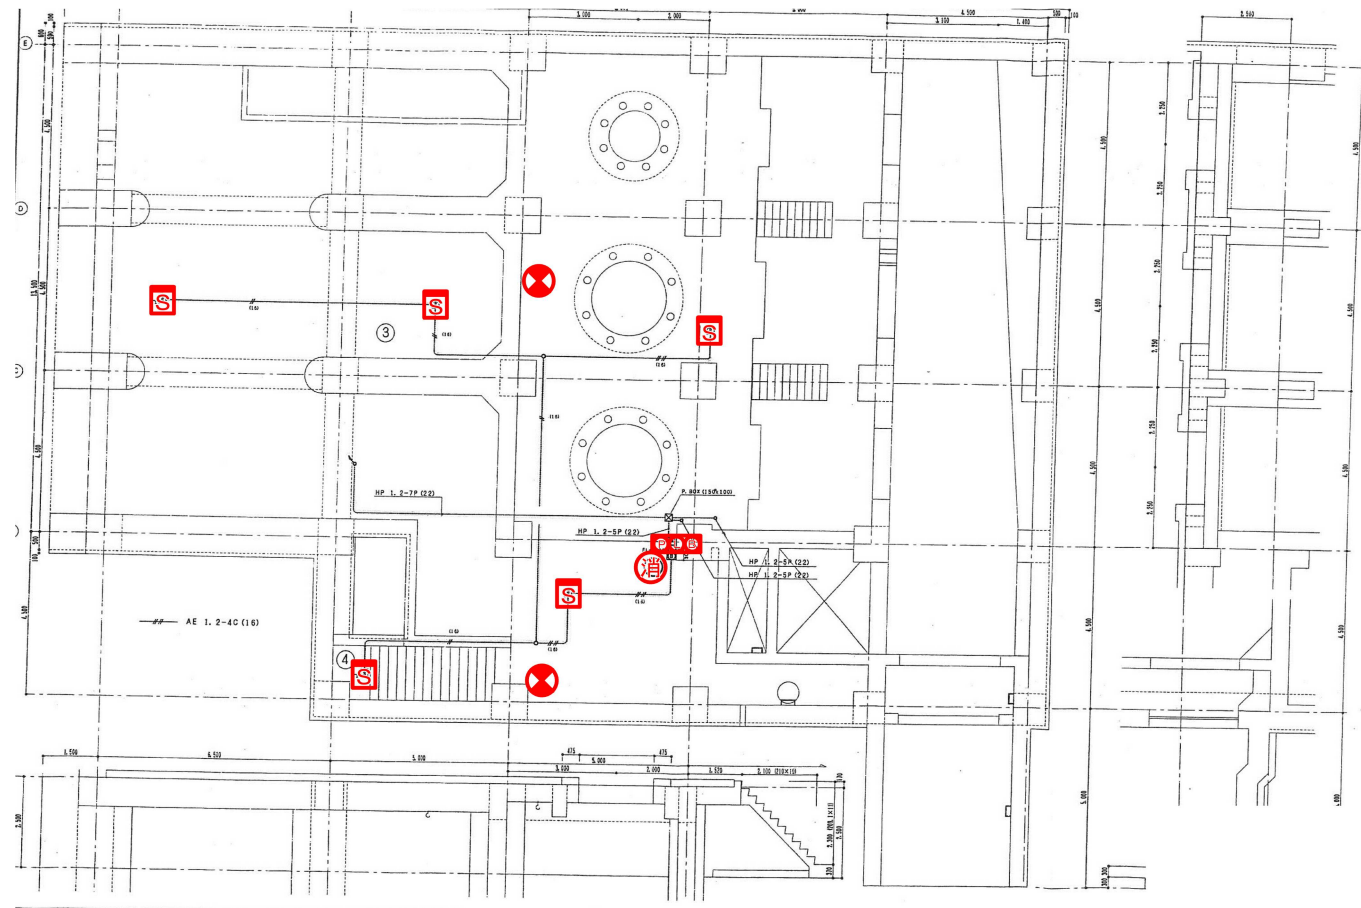

建屋平面図（B 1 F）

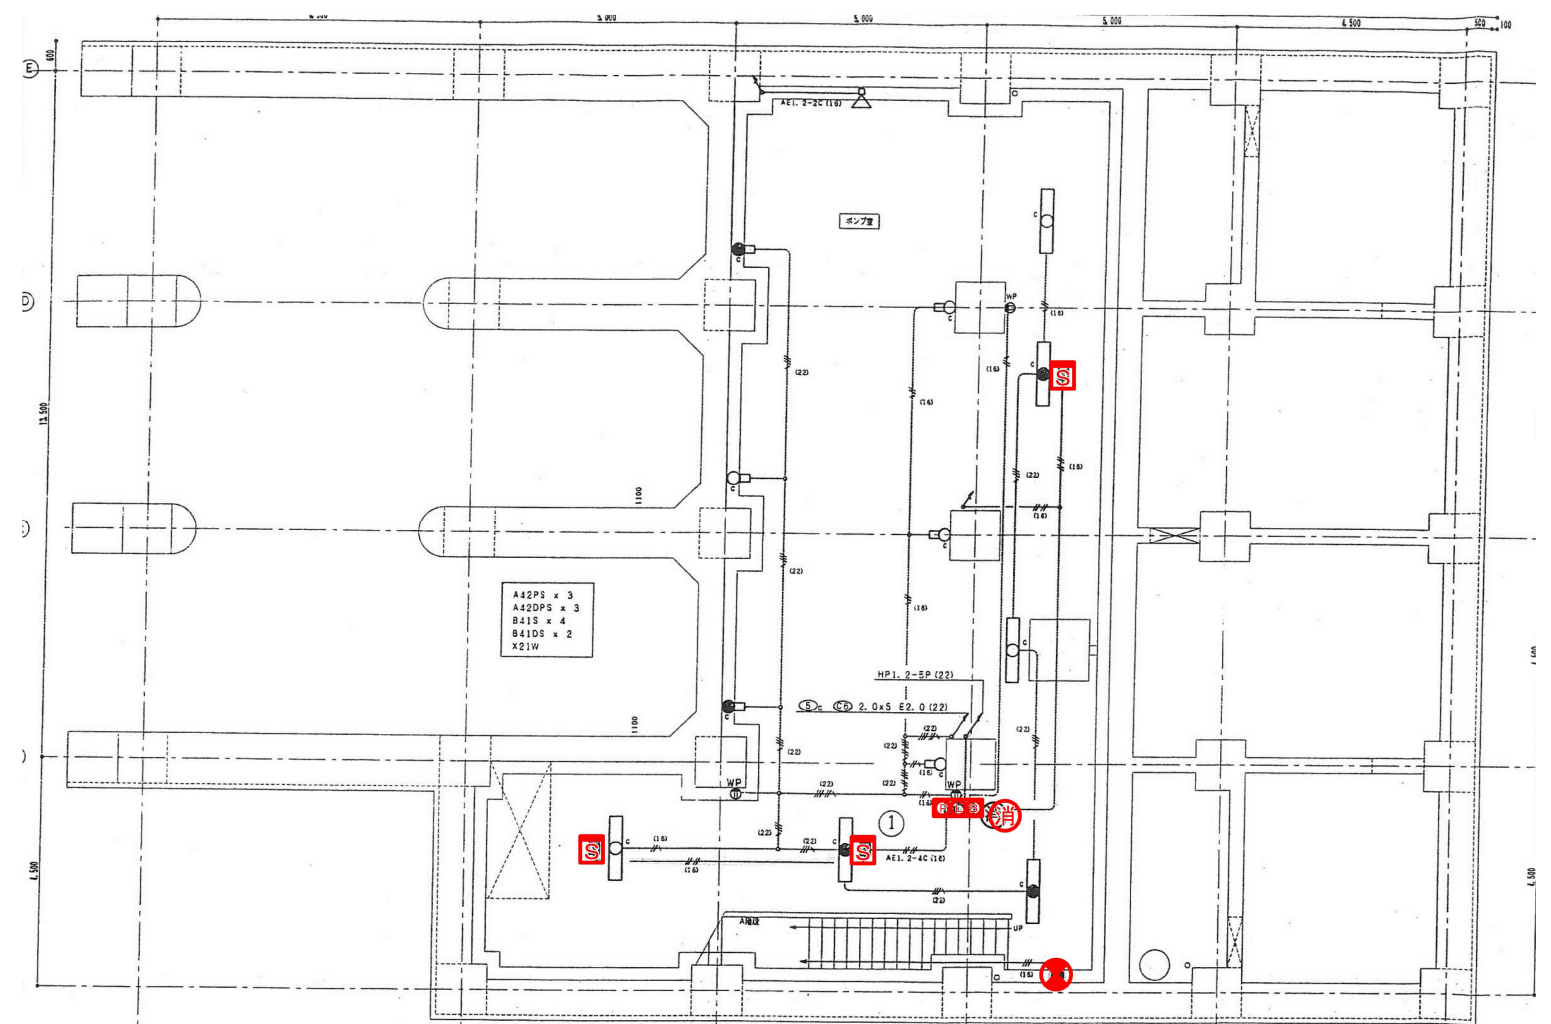


建屋平面図（B 3 F）

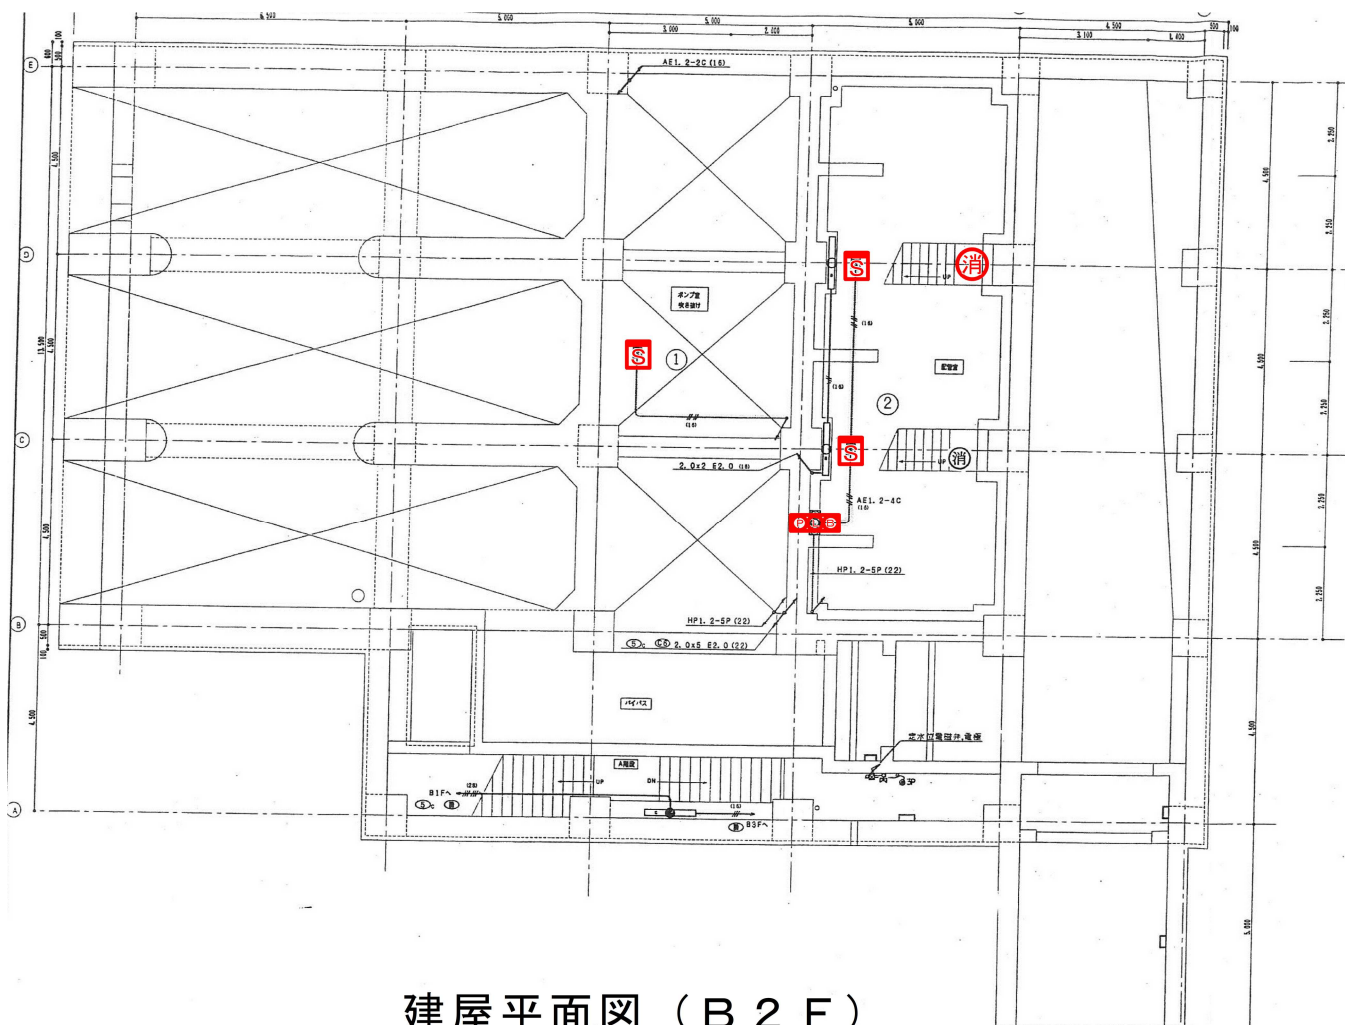


建屋平面図（B 2 F）

松神子雨水ポンプ場敷地平面図

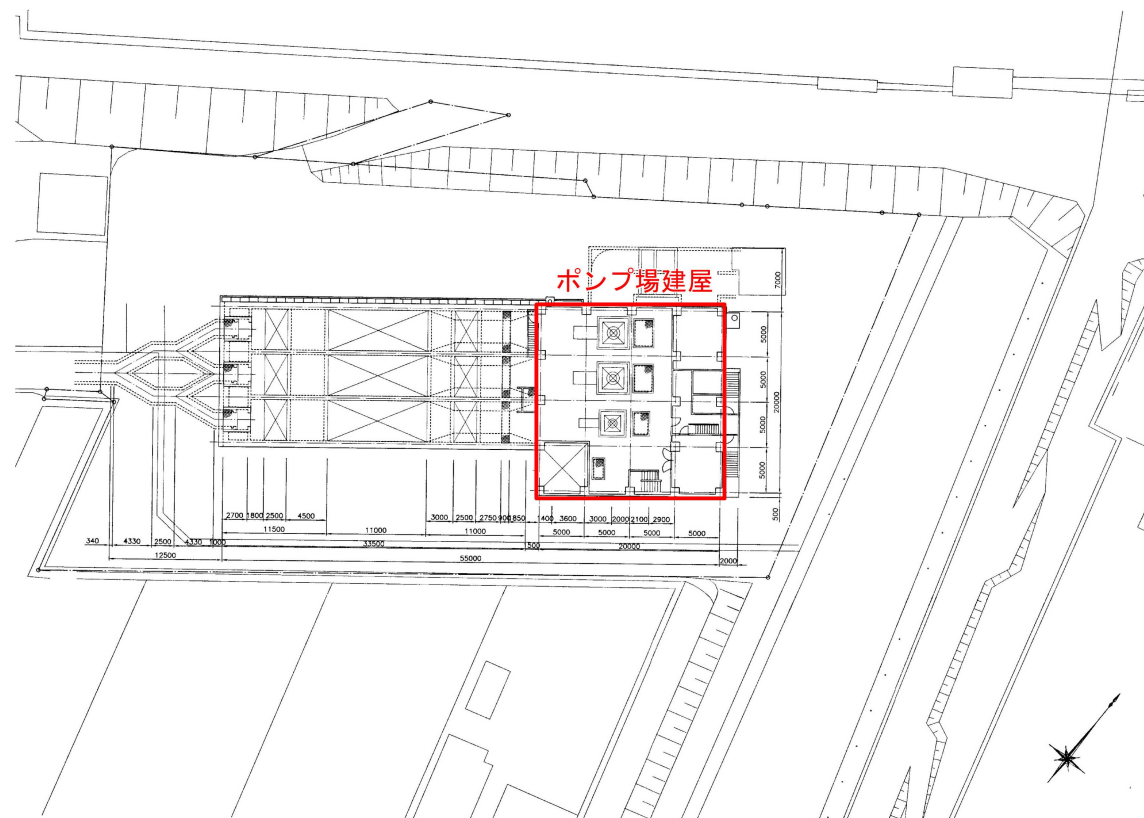


記号	消防設備種類	数量	記号	消防設備種類	数量
ⓧ	誘導灯	6	ⓧ	非常警報装置（非常ベル含む）	4
ⓓ	感知器 2 種（差動式スポット型）	10	ⓧ	受信機（P 型 1 級）	1
ⓓ	感知器 1 種（定温式スポット型防水形）	3	ⓧ	差動式分布型検出器 2 種（2 個入）	1
ⓓ	感知器特種（定温式スポット型）	1	消	消火器	10
Ⓢ	感知器 2 種（煙式スポット型）	18			

建屋 B 1 F 平面図

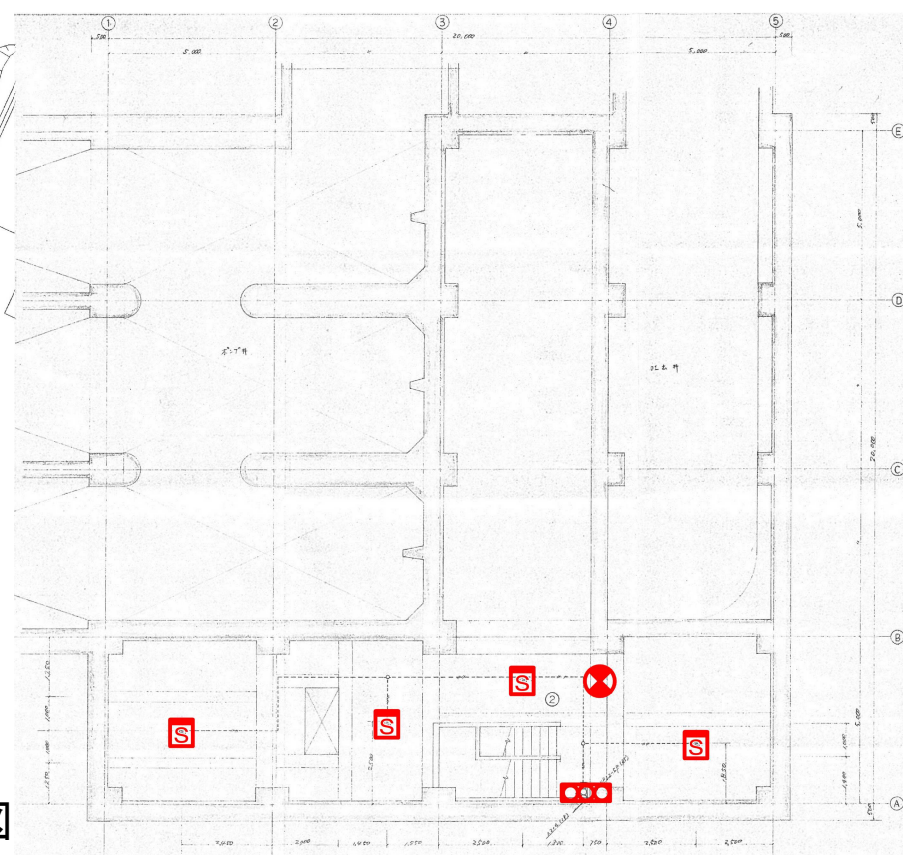


建屋 B 2 F 平面図

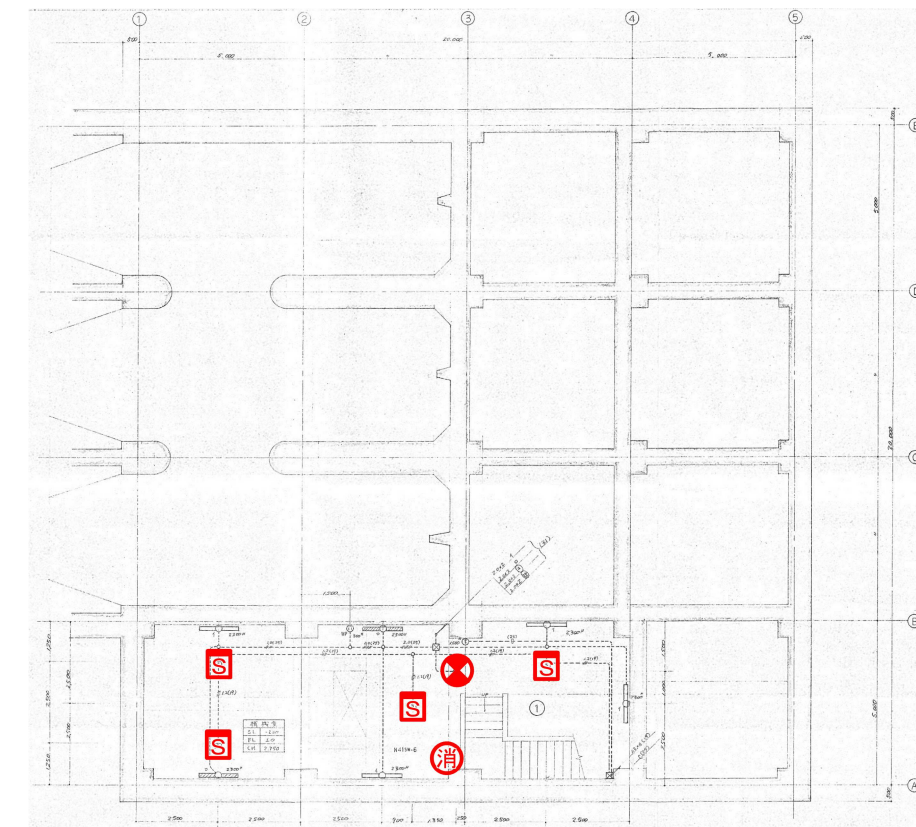

建屋 1 F 平面図



建屋 2 F 平面図

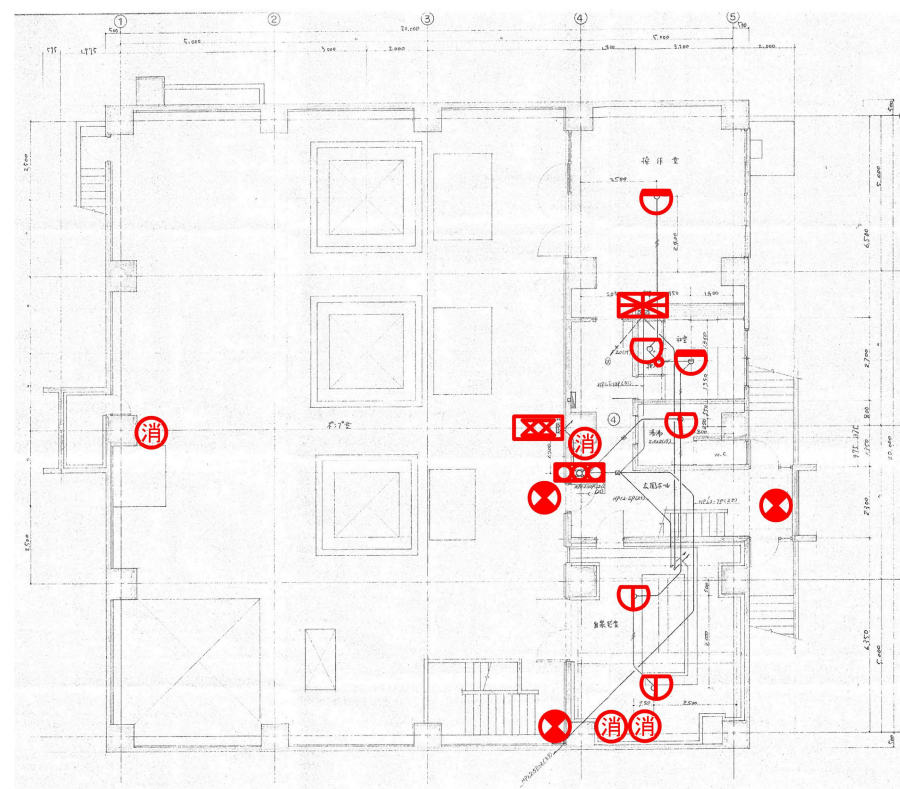

建屋 3 F 平面図

