

別紙－ 9 ③

危険物地下貯蔵タンク設備保守点検仕様書

1. 目的

この仕様書は、雨水ポンプ場等における危険物地下貯蔵タンク設備の保守点検を委託する場合の受託者の業務について定めるもので、その業務が円滑に遂行されることを目的とする。

2. 委託業務の履行義務

受託者は、契約書、仕様書、及び関係法令に基づき委託業務を完全に履行しなければならない。

3. 委託業務の場所

宇高第一雨水ポンプ場	(宇高町四丁目 1 3 番 2 2 号)
沢津雨水ポンプ場	(清水町 1 2 番 1 3 号)
江の口雨水ポンプ場	(垣生三丁目 2 番 7 号)
松神子雨水ポンプ場	(長岩町 4 番 2 7 号)
土場雨水ポンプ場	(新田町一丁目 4 番 3 1 号)
王子川排水ポンプ場	(新田町一丁目 4 番 2 8 号)
中央雨水ポンプ場	(西原町二丁目 7 番 6 6 号)

4. 委託業務の内容

委託業務は、当該ポンプ場の地下貯蔵タンク設備及び配管設備の定期点検業務とする。

(1) 受託者は、前項の定期点検を行い、機能に支障を来す事項があると判断した場合は、直ちに委託者に通知し、その対策については、双方協議するものとする。

5. 定期点検方法等

地下貯蔵タンク設備及び配管設備の定期点検方法は、次のとおりとする。

- (1) 危険物地下貯蔵タンク設備・配管設備（微加圧試験）
- (2) 燃料配管（加圧試験）
- (3) 気相部＋液相部（聴音試験・水位検査）

6. 予定表


受託者は、点検 1 週間までに、点検予定表を提出し承認を受けるものとする。また、その予定を変更する場合も同様とする。

7. 業務報告書

定期点検結果の報告は、所定の報告書の様式により報告するものとし、点検完了後速やかに 2 部提出するものとする。


(1) 業務報告書（点検報告書）の様式は、消防への届出書類の様式とし、原則として点検記録写真を添付すること。

①宇高第一雨水ポンプ場(新居浜市 宇高町四丁目13番22号)

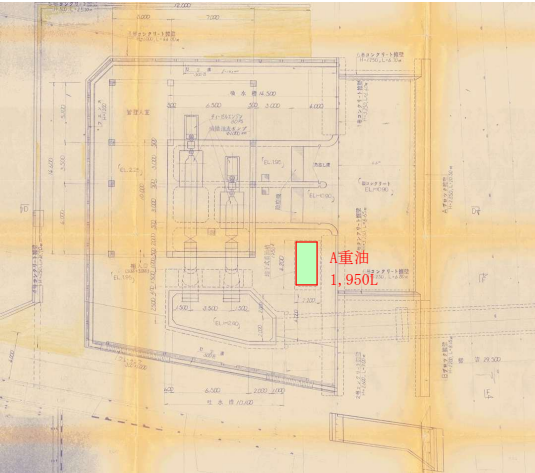


危険物地下タンク：1基 A重油 1,950L
地下埋設配管：注入管・吸上管・通気管・戻り管

②沢津雨水ポンプ場(新居浜市 清水町12番13号)

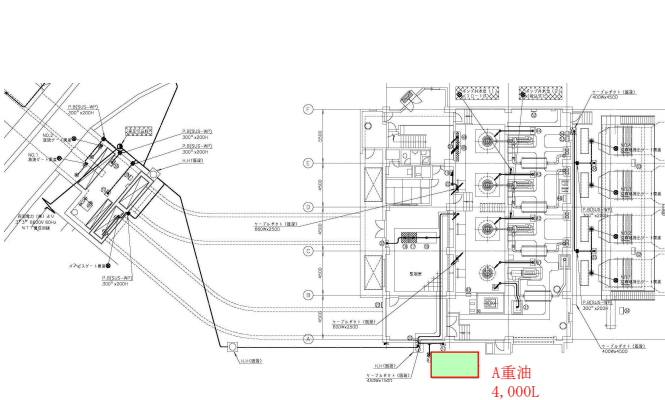


危険物地下タンク：1基 A重油 4,000L
地下埋設配管：注入管・吸上管・通気管・戻り管

③江の口雨水ポンプ場(新居浜市 垣生三丁目2番7号)

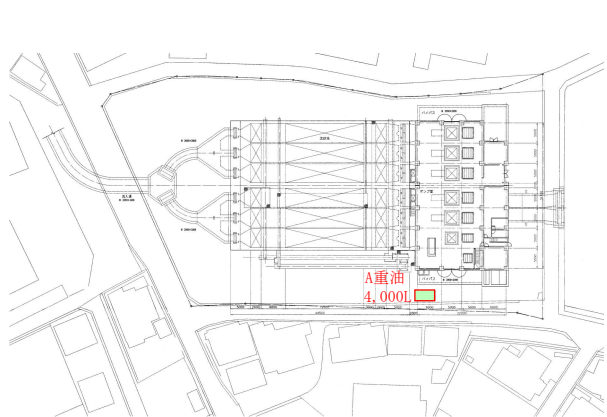

危険物地下タンク：1基 A重油 4,000L
地下埋設配管：注入管・吸上管・通気管・戻り管


④松神子雨水ポンプ場(新居浜市 長岩町4番27号)

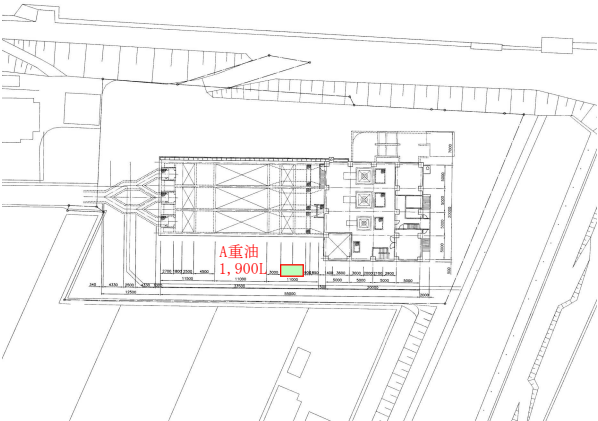

危険物地下タンク：1基 A重油 1,900L
地下埋設配管：注入管・吸上管・通気管・戻り管


⑤土場雨水ポンプ場 (新居浜市 新田町一丁目4番31号)

⑥王子川排水ポンプ場(新居浜市 新田町一丁目4番28号)

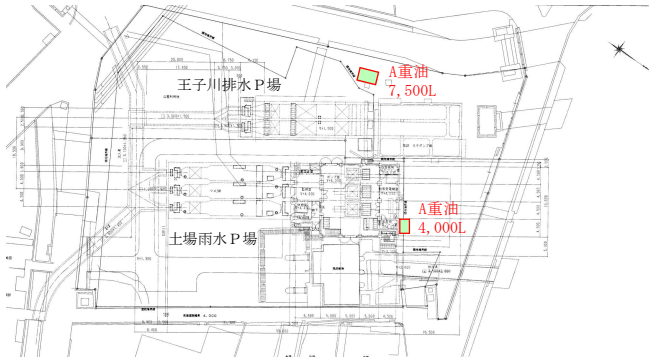

土場雨水ポンプ場
危険物地下タンク：1基 A重油 4,000L
地下埋設配管：注入管・吸上管・通気管・戻り管
王子川排水ポンプ場
危険物地下タンク：1基 A重油 7,500L
地下埋設配管：注入管・吸上管・通気管・戻り管

⑦中央雨水ポンプ場(新居浜市 西原町二丁目7番66号)

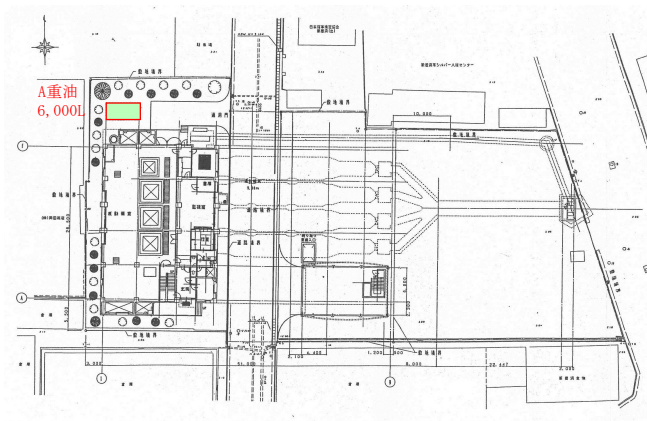

危険物地下タンク：1基 A重油 6,000L
地下埋設配管：注入管・吸上管・通気管・戻り管